

TC-900E POWER Ver:07

CONTROLADOR DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN Y DESHIELO



Fast Freezing



Bloqueo de funciones



Apaga las funciones de control



Programación en serie



Grado de protección



TC900EPWR07-06T-15838-2501

⚠ Tenga este manual en la palma de su mano por la aplicación FG Finder.

1. DESCRIPCIÓN

Para congelados, vuelve automático los procesos de deshielo según la necesidad de la instalación (deshielo inteligente). El control de temperatura ambiente cuenta con un setpoint normal y un setpoint económico, además de la funcionalidad de congelamiento rápido (fast freezing) y funciones de alarma indicando puerta abierta. Su salida de relé comanda directamente compresores de hasta 1 HP y su salida para deshielo tiene capacidad de corriente de 10A.

Posee también filtro digital, el cual tiene la finalidad de simular un aumento de masa en el sensor del ambiente (S1), aumentando así su tiempo de respuesta (inercia térmica) y evitando accionamientos sin necesidad del compresor; incluye aun un sistema inteligente de bloqueo de teclas y un modo de desactivación de las funciones de control.

Para accionar cargas inductivas (motores y bombas) de hasta 2HP, utilice el modelo TC-900E 2HP.

Producto en conformidad UL Inc. (Estados Unidos y Canadá) y NSF (Estados Unidos).


2. APLICACIONES

- Cámaras
- Mostradores de congelados


3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación directa	TC-900E POWER: 115 o 230Vac ±10% (50/60Hz) TC-900EL POWER: 12 o 24Vac/dc +10%
Temperatura de control	-50°C a 105°C / -58°F a 221°F
Temperatura de operación	0 a 50°C / 32 a 122°F
Corriente máxima por salida	COMP: 12(8)A / 240Vac 1HP DEFR: 10A / 240Vac 2400W FANS: 5(3)A / 240Vac
Humedad de operación	10 a 85 %UR (sin condensación)
Dimensiones (mm)	76 x 34 x 77 mm (AxAxP)
Dimensiones del recorte para fijación del instrumento	71 ± 0,5 x 29 ± 0,5 mm (vide ítem 5)

4. INDICACIONES Y TECLAS

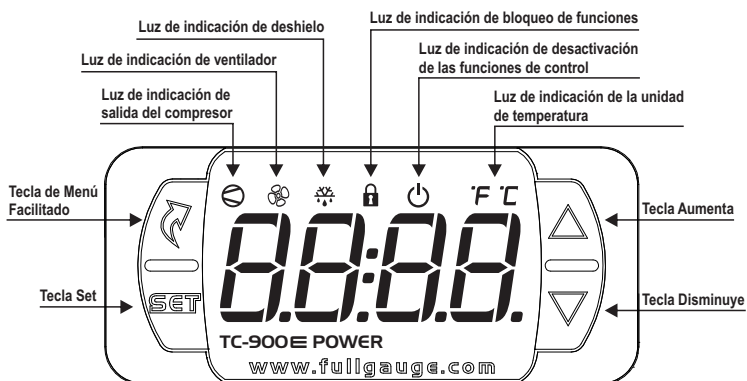

5. INSTALACIÓN - PANEL

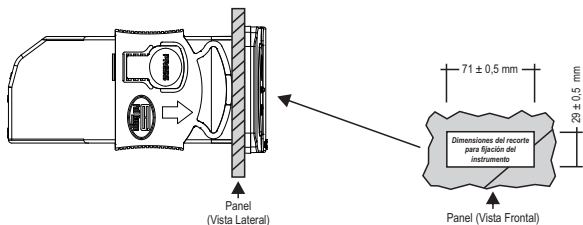

⚠ ATENCIÓN


PARA INSTALACIONES QUE NECESITEN DE VEDACIÓN CONTRA LÍQUIDOS, EL RECORTE PARA INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DEBE TENER UN MÁXIMO DE 70,5 X 29 mm. LAS TRABAJOS LATERALES DEBEN SER FLUIDOS DE MANERA QUE PRESIONEN LA GOMA DE VEDACIÓN, EVITANDO INFILTRACIÓN ENTRE EL RECORTE Y EL CONTROLADOR.

⚠ IMPORTANTE


PARA EVITAR DAÑOS A LOS BORNES DE CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO EL USO DE HERRAMIENTAS APROPIADAS ES IMPRESCINDIBLE:
 ⊖ DESTORNILLADOR PLANO 3/32" (2.4mm) PARA AJUSTE DE LOS BORNES DE SEÑAL;
 ⊕ DESTORNILLADOR PHILLIPS #1 PARA AJUSTE DE LOS BORNES DE POTENCIA;

5.1 INSTALACIÓN - CONEXIONES ELÉCTRICAS

Conexión 115 Vac

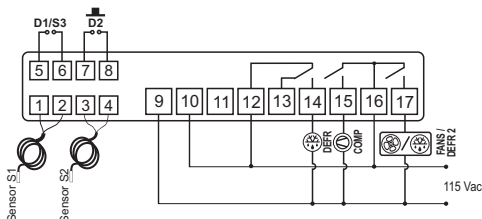

Conexión 230 Vac

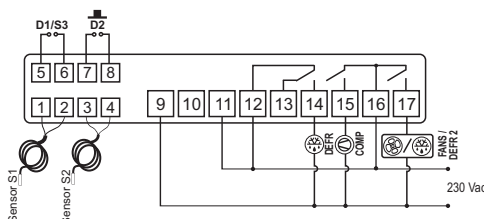


El sensor S1 debe quedar en el ambiente.
 El sensor S2 debe quedar fijado en el evaporador a través de abrazadera metálica.

6. OPERACIONES

6.1 Mapa del Menú Facilitado

Para acceder o navegar a través del menú facilitado, utilice la tecla **↶** (toque corto) mientras el controlador esté mostrando la temperatura. A cada toque aparece la próxima función de la lista, para confirmar utilice la tecla **↵** (toque corto).

FAST FREEZING (ON/OFF)




SETPOINT ECONÓMICO (ON/OFF)



DESHIELO (ON/OFF)



BLOQUEO DE FUNCIONES




FUNCIONES DE CONTROL (ON/OFF)




SETPOINT NORMAL



SALIR DE LA FUNCIÓN




SELECCIÓN DE FUNCIÓN



LIMPIAR VALORES MÍN. Y MÁX.



REGISTRO DE TEMPERATURA MÍN. Y MÁX.



SETPOINT ECONÓMICO



6.2 Mapa de teclas facilitadas

Cuando el controlador esté mostrando la temperatura, las siguientes teclas sirven de acceso rápido para las siguientes funciones:

	Presionada por 5 segundos: activa/desactiva las funciones de control.
	Presionada por 2 segundos: ajuste del setpoint.
	Toque corto: muestra el proceso.
	Presionada 2 segundos: inhibe el buzzer.
	Toque corto: muestra los datos de medidas mínimas y máximas.
	Presionada 2 segundos: al exhibir datos, borra el histórico.
	Presionada 4 segundos: realiza el deshielo manual.
	Accede al menú facilitado.
	Entra en la selección de funciones.

6.3 Operaciones básicas

6.3.1 Ajustando la temperatura deseada

Para acceder al menú de ajuste de los setpoints pulse **↵** por 2 segundos. Será mostrado el mensaje **SP** en la pantalla y a continuación el valor para ajuste del setpoint normal. Utilice las teclas **↶** o **↷** para modificar el valor y confirme pulsando **↵**. A seguir será mostrado el mensaje **SP-E** indicando el ajuste del setpoint económico. Nuevamente utilice las teclas **↶** o **↷** para modificar el valor y confirme pulsando **↵**. Por fin la indicación **---** informa que la configuración está lista. Los setpoints también se pueden ajustar individualmente en el menú facilitado.

F12 - Deshielo en la puesta en marcha del instrumento:

Permite realizar un deshielo en el momento en que el controlador es activado, como por ejemplo, al volver la energía eléctrica (cuando hubo corte del suministro de energía eléctrica).

F13 - Temperatura en el evaporador (S2/S3) para determinar final de deshielo:

Cuando la temperatura del evaporador es superior o igual al valor configurado en esta función, el deshielo será finalizado. Si el sensor S3 está configurado como sensor del segundo evaporador (F52), el controlador apagará las salidas para deshielo individualmente y el proceso de deshielo se encerrará cuando las dos estén desactivadas.

F14 - Duración máxima del deshielo:

Este parámetro sirve para ajustar el tiempo máximo de duración del proceso de deshielo. Si al final de ese período el deshielo no fuese finalizado por temperatura, un punto permanecería parpadeando en el ángulo inferior derecho de la pantalla. Si el sensor 2 es desactivado, el final del proceso de deshielo será siempre determinado por tiempo, no habiendo así necesidad de señal de alerta. Cuando la duración máxima de deshielo es configurada para 0 ($\square\square$), el proceso de deshielo dejará de ser realizado.

F15 - Ventilador prendido durante el deshielo:

Define si el ventilador permanecerá siempre prendido o siempre apagado durante el deshielo. Son ejemplos del uso de ventilador prendido, los casos de deshielo natural y de deshielo por resistencias de aletas instaladas fuera del evaporador.

Nota: Esta función sólo está disponible con F16 -Tipo de deshielo (0-Eléctrico / 1-Gas caliente) = 0

F16 - Tipo de deshielo (0-eléctrico / 1-gas caliente):

\square Deshielo eléctrico (por resistencias), donde es accionada solamente la salida de deshielo
 \square Deshielo por gas caliente, donde son accionadas las salidas del compresor y del deshielo

F17 - Indicación de temperatura (S1) trabada durante el deshielo:

Esta función tiene por finalidad evitar que sea percibida la elevación de temperatura ambiente debido al deshielo. Durante el deshielo, la última temperatura medida en el ciclo de refrigeración permanecerá trabada en la pantalla. La indicación será liberada tras el inicio del próximo ciclo de refrigeración, cuando esa temperatura sea nuevamente alcanzada o supere el tiempo configurado en esta función (lo que ocurra primero). Esta función podrá ser deshabilitada si configurada con $\square\square$ (-1).

F18 - Tiempo de drenaje (goteo del agua del deshielo):

Tiempo necesario para goteo, o sea, para drenar las últimas gotas de agua del evaporador. En este período todas las salidas permanecen desactivadas. Si no se desea esta etapa, ajuste ese tiempo para $\square\square$.

F19 - Temperatura del evaporador (S2/S3) p/ retorno del ventilador tras drenaje:

Tras el drenaje se inicia el ciclo de fan-delay. El compresor es accionado inmediatamente, pues la temperatura en el evaporador está alta, pero el ventilador solamente es accionado después que la temperatura en el evaporador sea inferior al valor ajustado. Este proceso es necesario para retirar el calor que aun existe en el evaporador en consecuencia del deshielo, evitando tirarlo al ambiente.

F20 - Tiempo máximo p/ retorno del ventilador tras drenaje (fan-delay):

Por seguridad, caso la temperatura en el evaporador no alcance el valor ajustado en la función $\square\square$ o el sensor (S2/S3) esté desconectado, la vuelta del ventilador ocurrirá tras transcurrir el tiempo configurado en esta función.

F21 - Modo de operación del ventilador:

Este parámetro permite configurar como la salida del ventilador se comportará durante el ciclo de refrigeración. En este caso, sus opciones de funcionamiento llevan en consideración el estado de la salida del compresor y el setpoint con que el instrumento está operando. Cuando configurado para funcionar por ciclos, los tiempos prendido y apagado son definidos por F35 y F36.

Modo	Relé Comp. ON	Relé Comp. apagado con SP* Normal o FF*	Relé Comp. apagado con SP* Económico
0	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan CICLANDO	Relé Fan CICLANDO
1	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan CICLANDO	Relé Fan PRENDIDO
2	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan CICLANDO	Relé Fan APAGADO
3	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan CICLANDO
4	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan PRENDIDO
5	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan APAGADO
6	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan APAGADO	Relé Fan CICLANDO
7	Relé Fan PRENDIDO	Relé Fan APAGADO	Relé Fan APAGADO

*LEYENDA:
SP: Setpoint
FF: Fast Freezing

F22 - Parada del ventilador por temperatura alta en el evaporador (S2/S3):

Tiene el objetivo de apagar el ventilador del evaporador hasta que la temperatura ambiente se aproxime de aquella prevista en el proyecto de la instalación frigorífica, evitando así altas temperaturas y presiones de succión que podrían dañar el compresor. Durante el proceso de refrigeración si la temperatura en el evaporador supera el valor ajustado, el ventilador es apagado, volviendo a prender con una histéresis fija en 0,1°C/1°F. Es un valioso recurso cuando, por ejemplo, es puesto en operación un equipo frigorífico que está parado durante días o cuando se vuelven a llenar cámaras o mostradores con productos.

F23 - Tiempo para recoger el gas antes de dar inicio el deshielo (pre-deshielo):

Al iniciar el deshielo el controlador mantendrá durante este tiempo, solamente el ventilador prendido aprovechando la energía residual del gas. En caso de deshielo en la activación, este tiempo será desconsiderado.

F24 - Intensidad del filtro digital aplicado al sensor 1 (0-desactivado):

Este filtro tiene la función de simular un aumento de masa térmica en el sensor aumentando así su tiempo de respuesta (inercia térmica). Cuanto mayor el valor ajustado en esta función, mayor el tiempo de respuesta del sensor.

F25 - Tiempo para confirmación de temperatura en el evaporador (S2/S3) baja p/ iniciar deshielo (si F39=1):

En el momento que la temperatura en el evaporador baje y alcance el valor configurado en F41, se comienza a contar el tiempo de confirmación para inicio del deshielo. Después del término de conteo, si la temperatura se mantiene abajo del valor configurado en F41 se inicia el deshielo. En caso de que la temperatura sea mayor que el valor configurado en F41 durante el conteo, el sistema permanece en la etapa de refrigeración y el conteo vuelve a cero.

F26 - Setpoint normal:

Es la temperatura deseada en el ambiente que será refrigerado. Es el valor de referencia para el control de temperatura.

F27 - Setpoint económico (SPE):

Es la temperatura deseada en el ambiente que será refrigerado cuando el instrumento esté operando en modo económico.

F28 - Diferencial de control (histéresis económica):

Es la diferencia de temperatura (histéresis) entre PRENDER y APAGAR la salida de control de refrigeración en el modo normal económico.

F29 - Tiempo de puerta cerrada para entrar en modo económico:

Si la puerta es mantenida cerrada por un tiempo mayor o igual al configurado en esta función y el setpoint normal sea o haya sido alcanzado, el controlador activa el modo económico. Con eso el mismo pasa a operar con el setpoint económico hasta que alguna de las condiciones para desactivación sea atendida (ver 6.3.3). Esa función es deshabilitada cuando configurada para $\square\square$ (0).

F30 - Diferencia de temperatura (S3-S1) por debajo de la cual es activado el setpoint económico:

Cuando la diferencia de temperatura entre el sensor 3 y el sensor 1 sea menor que el valor ajustado en este parámetro, el controlador pasa a operar en modo económico.

F31 - Diferencia de temperatura (S3-S1) por encima de la cual es activado el setpoint normal:

Cuando la diferencia de temperatura entre el sensor 3 y el sensor 1 sea mayor que el valor ajustado en este parámetro, el controlador pasa a operar con setpoint normal.

F32 - Tiempo máximo no modo económico:

Permite configurar el tiempo máximo de actuación del modo económico. Tras este tiempo, el setpoint vuelve a ser el del modo de operación normal. Si configurado en $\square\square\square\square$ este tiempo es desactivado.

F33 - Límite de temperatura para Fast Freezing:

Es la temperatura mínima que el instrumento podrá alcanzar durante el proceso de fast freezing (congelamiento rápido).

F34 - Tiempo de Fast Freezing:

Es el tiempo de duración del proceso de fast freezing (congelamiento rápido).

F35 - Tiempo de ventilador prendido:

F36 - Tiempo de ventilador apagado:

Definen el tiempo de ventilador prendido y el tiempo de ventilador apagado, caso esté operando en el modo cíclico.

F37 - Tiempo de compresor activado en caso de falla de S1:

F38 - Tiempo de compresor desactivado en caso de falla de S1:

Definen el tiempo de compresor prendido y el tiempo de compresor apagado, caso esté operando en el modo cíclico. Esta condición ocurre si el sensor S1 está desconectado (o en falla) y si el parámetro F11 estuviese configurado con el valor $\square\square$.

F39 - Condición para inicio de deshielo (0-Tiempo / 1-Temperatura):

Define la condición para inicio de deshielo:

\square Tiempo
 \square Temperatura

Antes de entrar en el proceso de Deshielo, el controlador respetará el tiempo mínimo de compresor prendido o apagado (F09 y F10) y la etapa de recolección del gas (F23).

F40 - Tiempo máximo de puerta abierta para deshielo instantáneo:

Si en la etapa de refrigeración la puerta es mantenida abierta por un período mayor que el definido en esta función, ocurrirá el deshielo instantáneo. En caso que la puerta esté abierta al inicio del proceso de refrigeración, el conteo de ese tiempo es reiniciado. Esa función es deshabilitada cuando configurada para $\square\square$ (0).

F41 - Temperatura en el evaporador (S2/S3) para iniciar deshielo:

Cuando la temperatura del evaporador sea inferior al valor configurado en esta función, el controlador comenzará el deshielo. Si el sensor S3 estuviese configurado como sensor del segundo evaporador (F52), el controlador iniciará el deshielo así que uno de los dos sensores, S2 o S3, atendida esa condición. Si la condición para inicio de deshielo (F39) es el tiempo, esa función es desconsiderada.

F42 - Tiempo de puerta abierta para apagar ventilador:

Por seguridad, después de transcurrido un tiempo de puerta abierta mayor o igual que el definido en esta función, el ventilador será apagado en la etapa de refrigeración. Esa función es deshabilitada cuando configurada para $\square\square$ (-1).

F43 - Tiempo de puerta abierta para apagar las salidas de control:

Por seguridad, después de transcurrido un tiempo de puerta abierta mayor o igual que el definido en esta función, las salidas serán apagadas (compresor, ventilador y deshielo). Esa función es deshabilitada cuando configurada para $\square\square$ (0).

F44 - Temperatura máxima en el condensador (S3) para apagar las salidas de control:

Arriba de esa temperatura, además de las indicaciones de alarma visual ($\square\square\square$) y sonora, las cargas accionadas por las salidas serán apagadas. Si la entrada de S3 está configurada (F52) para otra función, esta alarma es desactivada.

F45 - Diferencial de control (histéresis) para sensor S3 cuando configurado como sensor del condensador:

Para que las cargas vuelvan a ser activadas, la temperatura del sensor S3 (condensador) deberá bajar hasta el valor ajustado en F44, menos el valor configurado en este parámetro.

F46 - Tiempo de compresor prendido sin alcanzar el setpoint para apagar las salidas de control:

Es el tiempo máximo que el compresor podrá permanecer prendido sin alcanzar el setpoint durante el proceso de refrigeración. Cuando ese tiempo es superado, las salidas serán apagadas (compresor, ventilador y deshielo) y también será accionada la alarma visual ($\square\square\square$) y sonora. Esta función podrá ser desactivada ajustándola con el valor mínimo $\square\square$ (0).

F47 - Alarma de temperatura ambiente baja (S1):

Es la temperatura ambiente (S1) abajo de la cual el instrumento indicará alarma de temperatura baja visual ($\square\square\square$) y sonora (F51). El diferencial para desactivación de la alarma es fijo en 0,1°C/1°F. Esa alarma es ignorada hasta que el instrumento alcance la temperatura de control por primera vez. Durante la operación de Fast Freezing la alarma de temperatura baja es desactivada. Al salir de ese proceso es reactivada cuando la temperatura sale de la condición de alarma.

F48 - Tiempo de inhibición de la alarma por temperatura:

Con esa configuración activada, la temperatura tendrá que permanecer en la condición de alarma durante el tiempo de inhibición definido, para que entonces sea indicada la alarma. De esta manera es posible evitar advertencias provenientes de variaciones puntuales de temperatura, como tras el deshielo.

F49 - Temperatura del sensor S3 (condensador) para emitir alarma:

Es la temperatura del condensador arriba de la cual el instrumento indicará alarma de temperatura alta visual ($\square\square\square$) y sonora (F51). En caso de que la entrada del S3 esté configurada (F52) para otra función, esta alarma se desactivará.

Si la entrada de S3 está configurada (F52) para otra función, esta alarma es desactivada. Esta alarma será ignorada hasta que el instrumento alcance la temperatura de control por primera vez.

F50 - Tiempo de puerta abierta para emitir alarma:

Si la puerta permanece abierta por un tiempo mayor o igual al configurado en este parámetro, el controlador activará una alarma de puerta abierta visual y sonora (F51). Las alarmas son intermitentes tras cerrar la puerta. El buzzer podrá ser inhibido a través de la tecla **✓** (oprimida por 2s). Para que la alarma de puerta abierta funcione, es necesario configurar una de las entradas digitales como contacto de puerta (F52 y F53). Esa función es deshabilitada cuando configurada para **[00]** (0).

F51 - Habilitar buzzer:

Permite activar o desactivar el buzzer interno para indicación de alarmas.

F52 - Función de la entrada digital1 / sensor S3:

- [0FF]** Apagada
- [1]** Entrada digital: Activar setpoint económico (pulsador N.A.)
- [2]** Entrada digital: Realizar deshielo (pulsador N.A.)
- [3]** Entrada digital: Realizar fast freezing (pulsador N.A.)
- [4]** Entrada digital: Alarma externa (N.A.)
- [5]** Entrada digital: Contacto de puerta (N.A.)
- [6]** Entrada digital: Activar setpoint económico (pulsador N.C.)
- [7]** Entrada digital: Realizar deshielo (pulsador N.C.)
- [8]** Entrada digital: Realizar fast freezing (pulsador N.C.)
- [9]** Entrada digital: Alarma externa (N.C.)
- [10]** Entrada digital: Contacto de puerta (N.C.)
- [11]** Sensor S3: Diferencial de temperatura para setpoint económico (S3-S1)
- [12]** Sensor S3: Control de temperatura del condensador
- [13]** Sensor S3: Control de temperatura del segundo evaporador

F53 - Función de la entrada digital 2:

- [0FF]** Apagada
- [1]** Entrada digital: Activar setpoint económico (pulsador N.A.)
- [2]** Entrada digital: Realizar deshielo (pulsador N.A.)
- [3]** Entrada digital: Realizar fast freezing (pulsador N.A.)
- [4]** Entrada digital: Alarma externa (N.A.)
- [5]** Entrada digital: Contacto de puerta (N.A.)
- [6]** Entrada digital: Activar setpoint económico (pulsador N.C.)
- [7]** Entrada digital: Realizar deshielo (pulsador N.C.)
- [8]** Entrada digital: Realizar fast freezing (pulsador N.C.)
- [9]** Entrada digital: Alarma externa (N.C.)
- [10]** Entrada digital: Contacto de puerta (N.C.)

F54 - Desplazamiento de la indicación de la temperatura del evaporador S2 (offset):

Permite compensar las desviaciones en la lectura de la temperatura del evaporador (S2), provenientes del cambio del sensor o de la alteración del largo del cable. El sensor S2 puede ser desactivado ajustando esta función al valor mínimo hasta que aparezca el mensaje **[0FF]**. En esta condición todas las funciones que dependen de la lectura del sensor S2 dejarán de funcionar.

F55 - Desplazamiento de la indicación de la temperatura del sensor S3 (offset):

Permite compensar las desviaciones en la lectura de la temperatura del sensor S3, provenientes del cambio del sensor o de la alteración del largo del cable. El sensor S3 puede ser desactivado ajustando la función de la entrada digital 1 / Sensor S3 (F52) con el valor **[0FF]** (0) o haciéndola funcionar como una entrada digital.

F56 - Desactivación de las funciones de control:

Permite desactivar las funciones de control (ver al ítem 6.3.8).

- [00]** No permite desactivar las funciones de control.
- [1]** Permite activar/desactivar las funciones de control solamente si estas estuvieren desbloqueadas.
- [2]** Permite activar/desactivar las funciones de control mismo si estas estuvieren bloqueadas.
- [3]** Permite activar/desactivar las funciones de control solamente si estas estuvieren desbloqueadas.*
- [4]** Permite activar/desactivar las funciones de control si estas estuvieren bloqueadas.*

*Cuando F56 fuera igual a 3 o 4 y la desactivación de las funciones de control esté activada, el controlador apagará el display, manteniendo encendida solamente la indicación **⏻**. Si cualquier tecla fuera presionada, el display vuelve a encender por 5 segundos, apagando nuevamente tras nuevo pulso en la tecla.

F57 - Modo de bloqueo de funciones:

Permite y configura el bloqueo de funciones.

- [0]** No permite el bloqueo de funciones.
- [1]** Permite el bloqueo parcial, donde las funciones de control serán bloqueadas pero el ajuste de setpoint y la visualización de fechas y del registro de máximo y mínimo permanecerán liberados.
- [2]** Permite el bloqueo total.

F58 - Tiempo para bloqueo de funciones:

Autoriza el bloqueo de las funciones de control (ver ítem 6.3.7).

- [15] - [60]** - Define el tiempo en segundos del comando para activar.

7. INDICACIONES

[Err1]	Sensor ambiente desconectado o fuera del rango.
[Err2]	Sensor del evaporador desconectado o fuera del rango.
[Err3]	Sensor 3 desconectado o fuera del rango.
[ALrE]	Alarma externa (entrada digital).
[EEO]	Operando con setpoint económico.
[OPn]	Indicación de puerta abierta.
[ROPn]	Indicación de alarma de puerta abierta.
[Aeth]	Alarma de temperatura alta en el ambiente (sensor1).
[AELo]	Alarma de temperatura baja en el ambiente (sensor1).
[AL1]	Alarma de temperatura alta en el condensador (nivel 1).

[AL2]	Alarma de temperatura alta en el condensador (nivel 2).
[ALrL]	Compresor ha alcanzado el tiempo máximo prendido sin alcanzar el SP.
[0FF]	Rutinas de control desactivadas.
[]	Indica que la temperatura para fines de deshielo no ha sido alcanzada.
[EeAL]	Póngase en contacto con la Full Gauge Controls.
[PPP]	Reconfigure los valores de las funciones.


8. ÍTEMS OPCIONALES - Vendidos Separadamente

EasyProg - versión 2 o superior

Es un accesorio que tiene como principal función almacenar los parámetros de los controladores. A cualquier momento puede cargar nuevos parámetros de un controlador, y descargar en una línea de producción (del mismo controlador), por ejemplo.


Posee tres tipos de conexiones para cargar o descargar los parámetros:

- **Serial RS-485:** Se conecta vía red RS-485 al controlador (solamente para los controladores que poseen RS-485).
- **USB:** Se conecta a la computadora por el puerto USB, utilizando el Editor de Recetas del Sitrad.
- **Serial TTL:** El controlador se conecta directamente a la **EasyProg** por la conexión Serial TTL.




Ecace

Recomendada para la línea Evolution, evita la entrada de agua en la parte trasera del instrumento. Protege al producto cuando sea efectuado el lavado del local de la instalación.



Marco Extendido

El marco extendido de Full Gauge Controls permite la instalación de las líneas Evolution y Ri con medidas 76x34x77 mm (medida de recorte de 71x29mm para instalación en el marco extendido) en distintas situaciones, pues no requiere precisión en el recorte para insertar el instrumento. Permite la personalización mediante etiquetas auto adhesivas y el contacto de la empresa; además de incluir 2 interruptores de 10A (250 Vac) que pueden activar luz interior, cortina de aire, encendido / apagado del sistema o del ventilador.

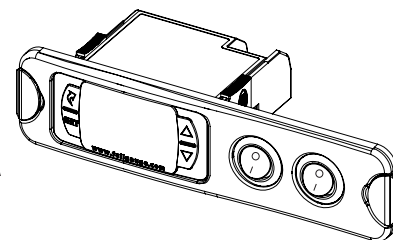

INFORMACIONES AMBIENTALES

Embalaje:

Los materiales empleados en los embalajes de los productos Full Gauge son el 100% reciclables. Haga su disposición a través de agentes especializados de reciclaje.

Producto:

Los componentes empleados en los controladores Full Gauge pueden ser reciclados y reaprovechados si son desmontados por empresas especializadas.

Disposición:

No quemar ni arrojar en la basura doméstica los controladores que alcancen el final de su vida útil. Observe la legislación vigente en su región con respecto al destino del producto. En caso de dudas entre en contacto con Full Gauge Controls.

GARANTÍA - FULL GAUGE CONTROLS

Los productos fabricados por Full Gauge Controls, desde mayo de 2005, tienen plazo de garantía de 02 (dos) años, contados a partir de la fecha de venta consignada en la factura. Los mismos poseen garantía en caso de defectos de fabricación que los vuelvan impropios o inadecuados a las aplicaciones para los cuales se destinan.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

LA GARANTÍA no sufre costos de transporte, flete y seguro, para envío de los productos, con indicios de defecto o mal funcionamiento, a la asistencia técnica. Tampoco están garantizados los siguientes eventos: el desgaste natural de piezas por el uso continuo y frecuente; daños en la parte externa causados por caídas o acondicionamiento inadecuado; intento de reparación/violación con daños provocados por persona no autorizada por FULL GAUGE y en desacuerdo con las instrucciones que forman parte del descriptivo técnico.

PÉRDIDA DE GARANTÍA

- El producto perderá la garantía, automáticamente, cuando:
- no fueren observadas las instrucciones de utilización y montaje contenidas en el descriptivo técnico y los procedimientos de instalación contenidas en la Norma IEC60364;
 - fuere sometido a las condiciones fuera de los límites especificados en el respectivo descriptivo técnico;
 - fuere violado o reparado por persona que no sea del equipo técnico de Full Gauge Controls;
 - el daño fuere causado por caída, golpe o impacto;
 - ocurrir infiltración de agua;
 - el daño fuere causado por descarga atmosférica;
 - ocurrir sobrecarga que cause la degradación de los componentes y partes del producto.

UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA

Para usufructuar de esta garantía, el cliente deberá enviar el producto a Full Gauge Controls, juntamente con la factura de compra, debidamente acondicionado para que no ocurra daños en el transporte. Para un mejor atendimento, solicitamos remitir el mayor volumen de informaciones posible, referente a la ocurrencia detectada. Lo mismo será analizado y sometido a testes completos de funcionamiento. El análisis del producto y su eventual mantenimiento solamente serán realizados por el equipo técnico de Full Gauge Controls en la dirección: Rua Júlio de Castilhos, nº 250 - Canoas - Rio Grande do Sul - Brasil - CEP: 92120-030.